SAIDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA VI

SAIDAS DE EMERGÊNCIA
Nom°(1)
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

AREAS OTES → SAÍDA VI. = 3,77m² → AREA OTIL TOTAL=3,77m²

PORTANTO, P=(3,70m²/7m²) = 0,53 = 1 PESSOA
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
Nom°(1,70) = 0,02 = 1,00
x 60(50cm=1,00x55 = 55cm)

CONCLUSÕES:
-> O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,10m.
-COMENTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
-> PORTANTO, A SAIDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.

SAIDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA VII

SAIDAS DE EMERGÊNCIA
Nom°(1)
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

AREAS OTES → SAÍDA VII = 3,01m² → AREA OTIL TOTAL=3,01m²

PORTANTO, P=(3,01m²/7m²) = 0,43 = 1 PESSOA
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
Nom°(1,70) = 0,02 = 1,00
x 60(50cm=1,00x55 = 55cm)

CONCLUSÕES:
-> O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,10m.
-COMENTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
-> PORTANTO, A SAIDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.

SAIDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA VIII

SAIDAS DE EMERGÊNCIA
Nom°(1)
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

AREAS OTES → SAÍDA VIII = 3,70m² → AREA OTIL TOTAL=3,70m²

PORTANTO, P=(3,70m²/7m²) = 0,53 = 1 PESSOA
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
Nom°(1,70) = 0,02 = 1,00
x 60(50cm=1,00x55 = 55cm)

CONCLUSÕES:
-> O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,10m.
-COMENTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
-> PORTANTO, A SAIDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.

SAIDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA VII

SAIDAS DE EMERGÊNCIA
Nom°(1)
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

AREAS OTES → SAÍDA VII = 54,51m² → AREA OTIL TOTAL=54,51m²

PORTANTO, P=(54,51m²/7m²) = 7,78 = 7 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
Nom°(1,70) = 0,11 = 1,00
x 60(50cm=1,00x55 = 55cm)

CONCLUSÕES:
-> O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 0,90m.
-COMENTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 0,90/0,55= 1UP EXIGIDO.
-> PORTANTO, A SAIDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.

SAIDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA VI – ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SAIDAS DE EMERGÊNCIA
Nom°(1)
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

AREAS OTES → SAÍDA VI = 23,55m² → AREA OTIL TOTAL=23,55m²

PORTANTO, P=(23,55m²/7m²) = 3,36 = 3 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
Nom°(3,36) = 0,05 = 1,00
x 60(50cm=1,00x55 = 55cm)

CONCLUSÕES:
-> O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 0,90m.
-COMENTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 0,90/0,55= 1UP EXIGIDO.
-> PORTANTO, A SAIDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.

SAIDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA V

SAIDAS DE EMERGÊNCIA
Nom°(1)
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

AREAS OTES → SAÍDA V = 42,34m² → AREA OTIL TOTAL=42,34m²

PORTANTO, P=(42,34m²/7m²) = 6,04 = 6 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
Nom°(6,48/60 = 0,10 = 1,00
x 60(50cm=1,00x55 = 55cm)

CONCLUSÕES:
-> O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,20m.
-COMENTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
-> PORTANTO, A SAIDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.

SAIDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA IV

SAIDAS DE EMERGÊNCIA
Nom°(1)
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

AREAS OTES → SAÍDA IV = 16,50m² → AREA OTIL TOTAL=16,50m²

PORTANTO, P=(16,50m²/7m²) = 2,35 = 2 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
Nom°(1,70) = 0,03 = 1,00
x 60(50cm=1,00x55 = 55cm)

CONCLUSÕES:
-> O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,20m.
-COMENTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
-> PORTANTO, A SAIDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.

SAIDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA III

SAIDAS DE EMERGÊNCIA
Nom°(1)
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

AREAS OTES → SAÍDA III = 133,63m² → AREA OTIL TOTAL=133,63m²

PORTANTO, P=(133,63m²/7m²) = 19,09 = 19 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
Nom°(19,09/60 = 0,31 = 1,00
x 60(50cm=1,00x55 = 55cm)

CONCLUSÕES:
-> O VÃO DAS 2 PORTAS CORRESPONDEM CADA, 1,50m.
-COMENTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIDOS.
-> PORTANTO, A SAIDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.

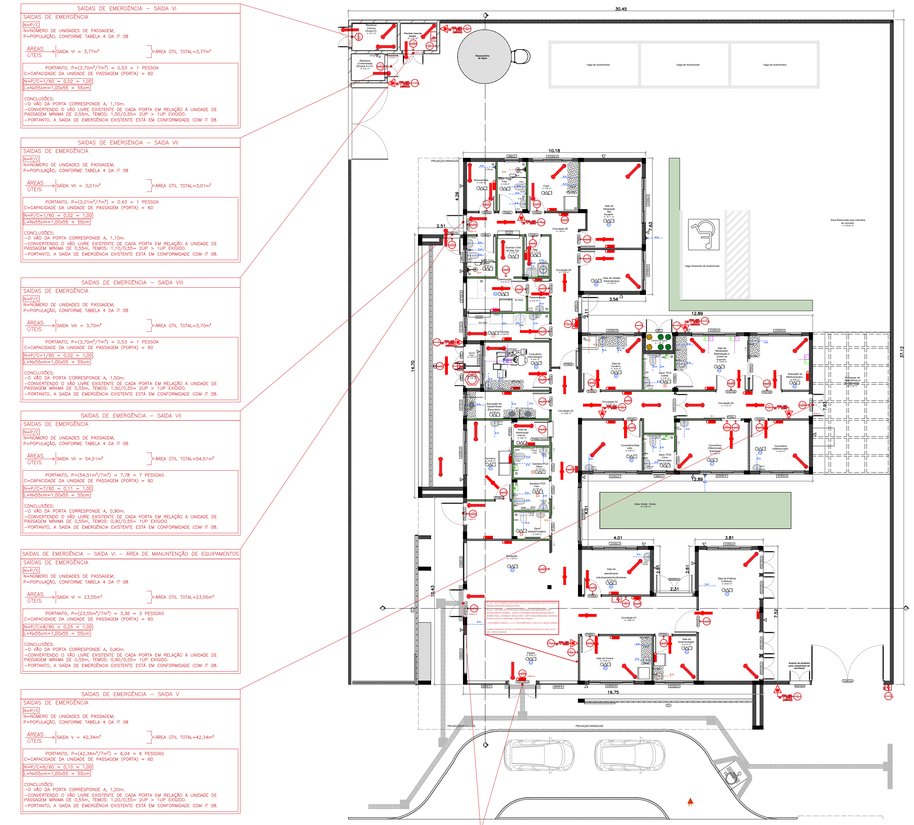
30,45
10,18
12,00
14,70
33,12
72,80
16,75
Recepção de Espera
Sala de Atendimento Individual Odontológico
Sala de Esterilização
Sala de Escovação Supervisionada
Sala de Atendimento Individual Médico
Sala de Atendimento Individual Enfermagem
Sala de Atendimento Individual Médico
Sala de Atendimento Individual Odontológico
Sala de Atendimento Individual Odontológico
Sala de Atendimento Individual Odontológ